


測点:NO.1

(デジシュミット試験器:測定データ表)

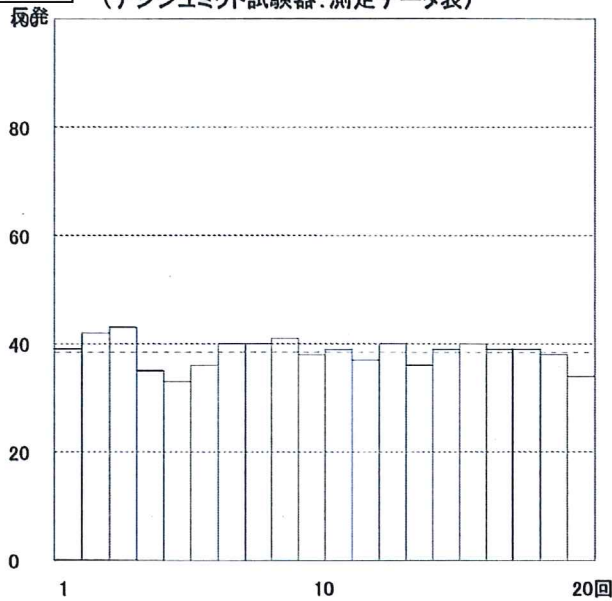

名称:さくら幼稚園B棟
測定番号:1
測定年月日:2014/4/7 14:4
測定方向:→
平均:38.4
最大:43 最小:33
偏差:2.6
強度:18.5 N/mm²

注1.形状補正係数:1.00 材令補正係数:0.60


注2.換算式:材料学会

測定数:20

39 42 43 35 33 36 40 40 41 38
39 37 40 36 39 40 39 39 38 34

測点:NO.2

(デジシュミット試験器:測定データ表)

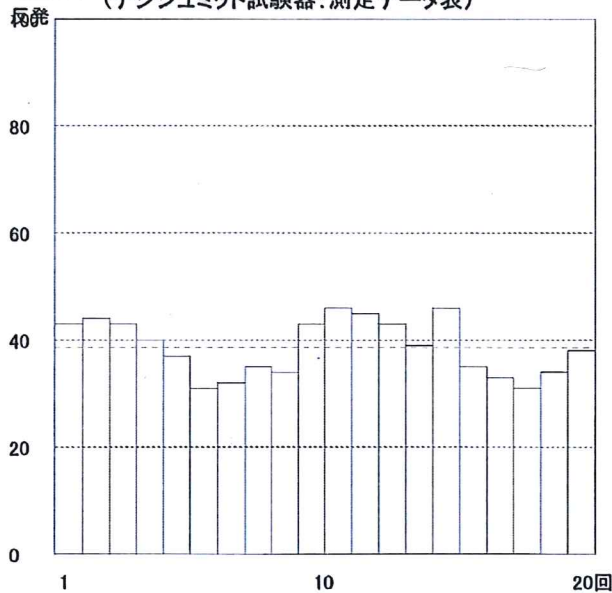

名称:さくら幼稚園B棟
測定番号:2
測定年月日:2014/4/7 14:5
測定方向:→
平均:38.6
最大:46 最小:31
偏差:5.2
強度:18.7 N/mm²

注1.形状補正係数:1.00 材令補正係数:0.60


注2.換算式:材料学会

測定数:20

43 44 43 40 37 31 32 35 34 43
46 45 43 39 46 35 33 31 34 38

測点:NO.3

(デジシュミット試験器:測定データ表)

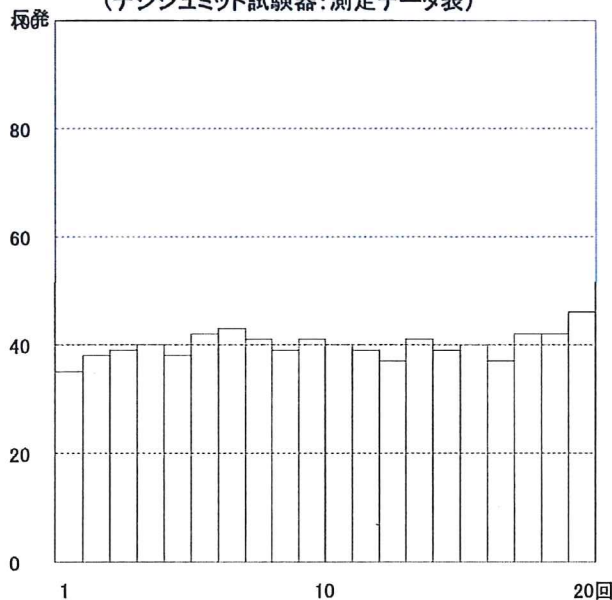

名称:さくら幼稚園B棟
測定番号:3
測定年月日:2014/4/7 14:7
測定方向:→
平均:40.0
最大:46 最小:35
偏差:2.5
強度:19.7 N/mm²

注1.形状補正係数:1.00 材令補正係数:0.60

注2.換算式:材料学会

測定数:20

35 38 39 40 38 42 43 41 39 41
40 39 37 41 39 40 37 42 42 46